

# ÉVACUATION ATMOSPHÉRIQUE - Service intensif

**65 gallons U.S.**

UG65-250N  
UG65-300N  
UG65-360NH  
UG65-360N

**73 gallons U.S.**

UG73-125N  
UG73-150N  
UG73-200N  
UG73-200NX


No.	# de pièce	Description	Applicable sur modèles	No.	# de pièce	Description	Applicable sur modèles	
1	56214108-1-A	Aquastat L8100B-1128 (depuis mars 2013)	Tous	20	MS145410	Anodes de magnésium	Tous	
	56214106-A	Aquastat L8100B-1250 (depuis septembre 2005)	Tous	21	99000068-A 06000042-A	Chicanes de cheminée	Tous (sauf UG65-360) UG65-360	
	GCN11000	Aquastat L8100B-1045 (avant septembre 2005)	Tous	22	99000008-A 99000018-A 99000028-A	Clapet du registre d'évacuation (5") Clapet du registre d'évacuation (6") Clapet du registre d'évacuation (8")	UG73-125 UG73 UG65	
2	95000001-A	Interrupteur On/Off	Tous	23	06000000-A	Assemblage du registre d'évacuation (5") (remplacé par 06000004-A)	UG73-125	
3	FU7N0000	Fusible 2 ampères	Tous		GP9N5000	Assemblage du registre d'évacuation (6") (remplacé par 06000005-A)	UG73	
4	94000000-A	Circuit imprimé DEL	Tous		GP9N5001	Assemblage du registre d'évacuation (8") (remplacé par 06000006-A)	UG65	
5	ETN40000	Transformateur	Tous		06000004-A	Assemblage du registre d'évacuation (5") avec moteur Effikal #RVGP-PCF	UG73-125	
6	57000019-A	Module de la veilleuse S8600M	Tous		06000005-A	Assemblage du registre d'évacuation (6") avec moteur Effikal #RVGP-PCF	UG73	
7	58000006-A	Fil d'allumage	Tous		06000006-A	Assemblage du registre d'évacuation (8") avec moteur Effikal #RVGP-PCF	UG65	
8	66000008-A	Brûleur (rampe de chauffe)	Tous (sauf UG73-200NX)		95000006-A	Assemblage du registre d'évacuation (5") avec Effikal #GFD-5 (après août 2009)	UG73-125	
	66000009-A		UG73-200NX		95000007-A	Assemblage du registre d'évacuation (6") avec Effikal #GPD-6 (après août 2009)	UG73	
9	57000018-A	Assemblage de la veilleuse/allumeur Q348A (depuis septembre 2005)	Tous		95000009-A	Assemblage du registre d'évacuation (7") avec Effikal #GPD-7 (après juillet 2009)	UG65-250	
	PTN10000	Assemblage de la veilleuse/allumeur Q348B (avant septembre 2005)	Tous		95000008-A	Assemblage du registre d'évacuation (8") avec Effikal #GPD-8 (après juillet 2009)	UG65	
10	67000001-A	Tube de la veilleuse	Tous		24	GP3N5000	Moteur du registre d'évacuation (éliminé, remplacer assemblage registre <sup>2</sup> )	N/D
11	56214107-A	Contrôle au gaz (depuis septembre 2005)	Tous			95000010-A	Moteur du registre d'évacuation Effikal #RVGP-PCF	Tous
	56000014-A	Contrôle au gaz (avant septembre 2005)	Tous					
12	06000758-A	Assemblage de brûleur <sup>1</sup>	UG65-250N					
	06000760-A		UG65-300N					
	06000753-A		UG65-360					
	06000756-A		UG73-125N					
	06000759-A		UG73-150N					
	06000757-A 06000761-A		UG73-200N UG73-200NX					
13	DV3Z0070	Robinet de vidange en laiton	Tous					
14	99000060-A	Porte d'accès	Tous					
15	25004111-A	Couvercle d'accès de nettoyage	Tous					
16	GA1N1110	Joint d'étanchéité du couvercle d'accès de nettoyage	Tous					
17	16000008-A	Raccord di-électrique 1 1/2" X 3"	Tous					
18	17000017-A SVON3020	Soupape de température et pression	UG65 UG73					
19	16000009-A NP022241	Raccord	UG65 UG73					

1 Spécifier le numéro de modèle de chauffe-eau lors de la commande.

2 Assemblage 06000004-A, 06000005-A, 06000006-A.

N=Gaz naturel

\* Modèle UG65-360  
seulement

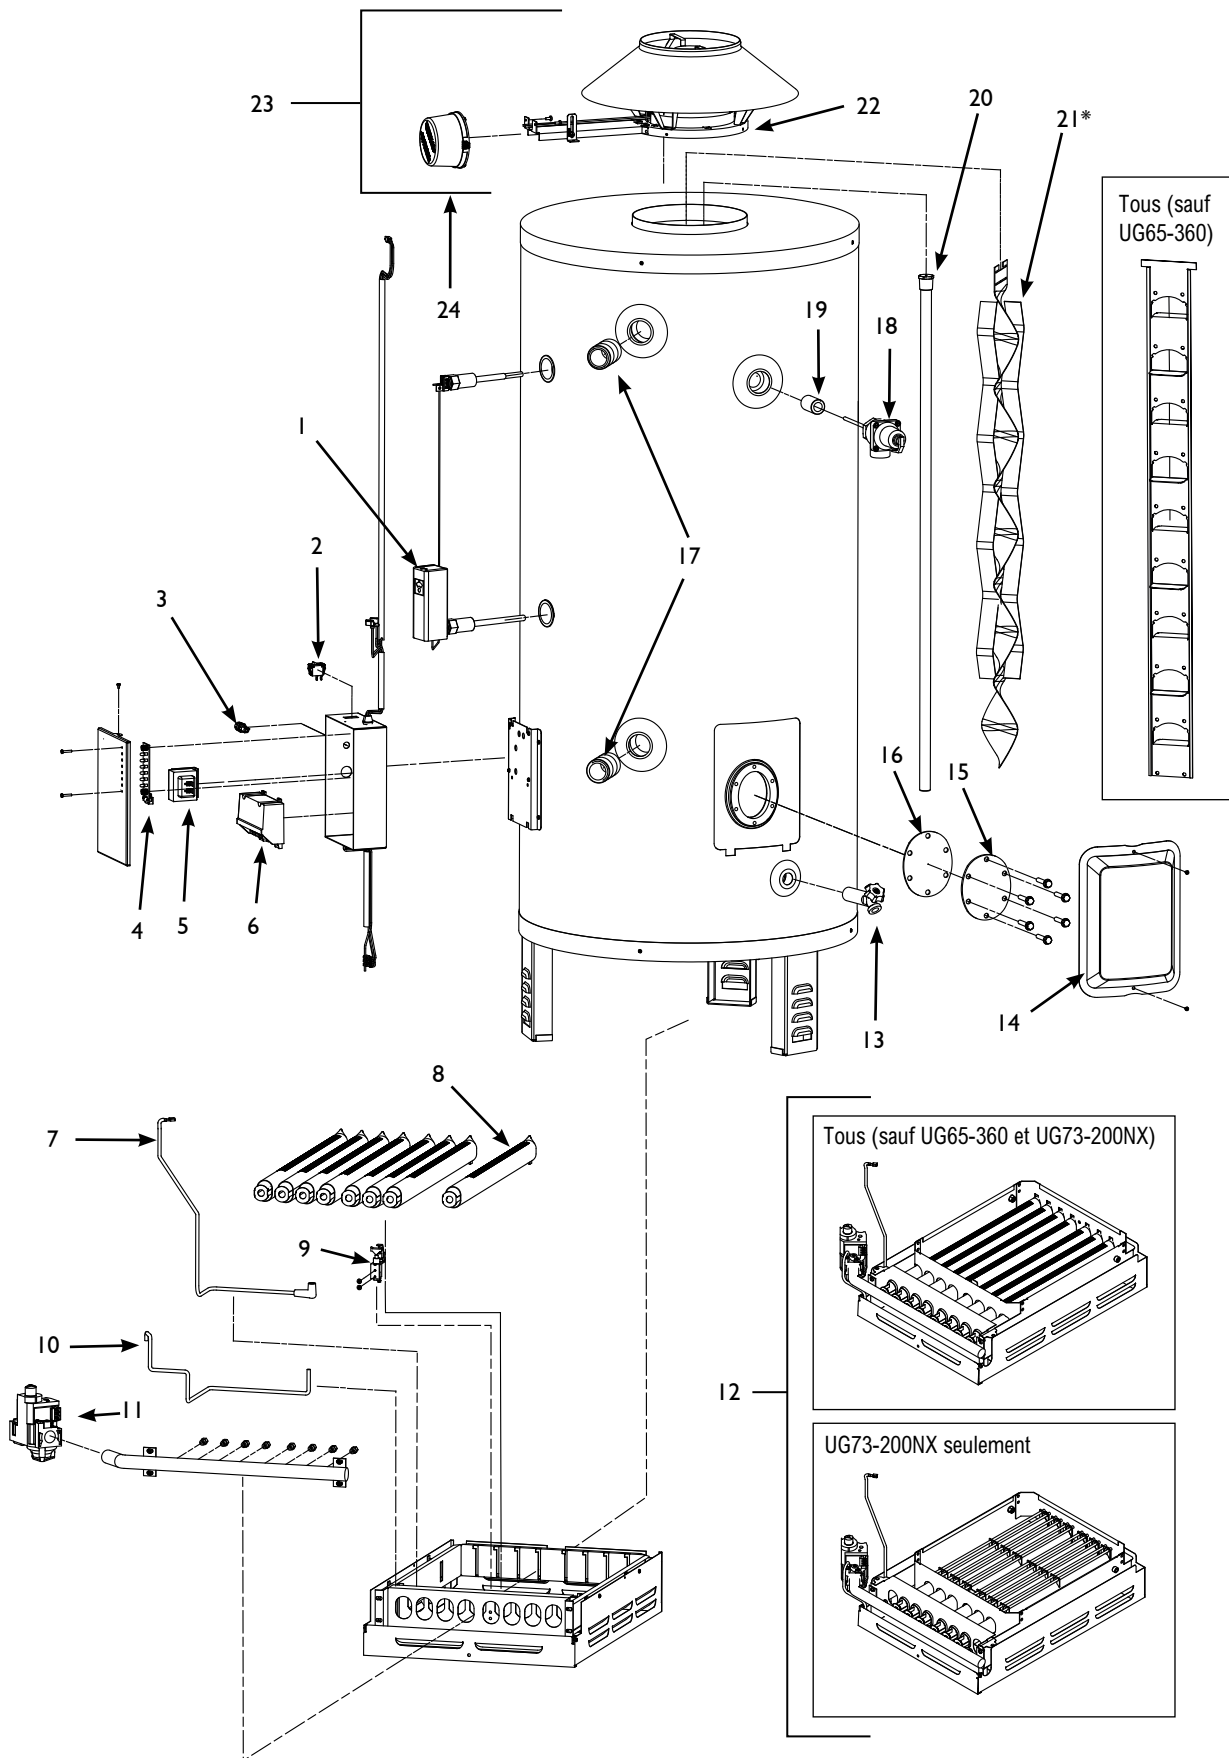

COMMERCIAL AU GAZ

Giant

Février 2021